


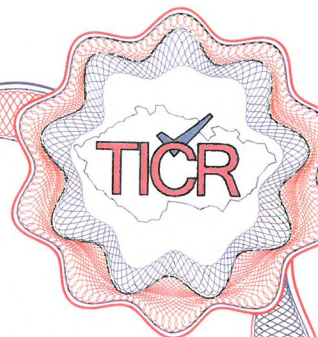

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: TICR/28721/2016

1/2

Technická inspekce České republiky ve smyslu §154 a §155 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v souladu s §6a odst. 1 písmeno d) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění a s použitím vyhlášky č. 18/1979 Sb., v platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a vydává:

O S V Ě D Ě N Í

ev. č.: **4214/9/16/R-TZ-NA,PK3,HK3**

k činnosti: **revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení**

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto osvědčení

pro:

Petr Kapounek

datum narození: 28. dubna 1966

Toto osvědčení platí do 21. listopadu 2021.

V Praze dne 21. listopadu 2016

Poučení:

Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zpracoval: Richard Horák, Ing. Miroslav Loup

Pobočka: Technická inspekce České republiky, pobočka Brno, Hudcova 78c,
612 00 Brno

Za správnost vyhotovení: Peter Keťo




Ing. Robin Profeld
vedoucí technického úseku

Toto osvědčení nahrazuje osvědčení ev. č. 2924/9/11/R-TZ-NA,PK4,HK4

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

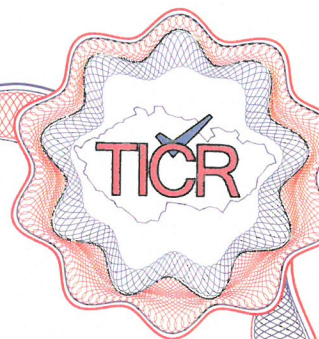

Čj.: TICR/28721/2016

2/2

PŘÍLOHA K OSVĚDČENÍ

ev. č.: **4214/9/16/R-TZ-NA,PK3,HK3**

Činnosti uvedené v tomto osvědčení mohou být prováděny v následujícím rozsahu:

- NA: Tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 1000 (zahrnuje i tlakové nádoby stabilní skupiny B)
- PK3: 3. třída - parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 8 t/h do 50 t/h (včetně, zahrnuje rovněž všechny nižší třídy parních kotlů)
- HK3: 3. třída - horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 5,8 MW do 35 MW (včetně, zahrnuje všechny nižší třídy horkovodních kotlů)




Ing. Robin Profeld
vedoucí technického úseku